



Dato:	Kapittel:	Vedlegg:	Blad:	Tittel:
18 april 2023	5.1	H2:1	1 av 12	Snitt av kabelgrøft (stikkabel)

 Markeringsbånd/nett

Snitt av kabelgrøft hvor eksisterende masser i grøftebunnen ikke tilfredstiller kravet til omfyllingsmasse. Mot Tomtegrense.

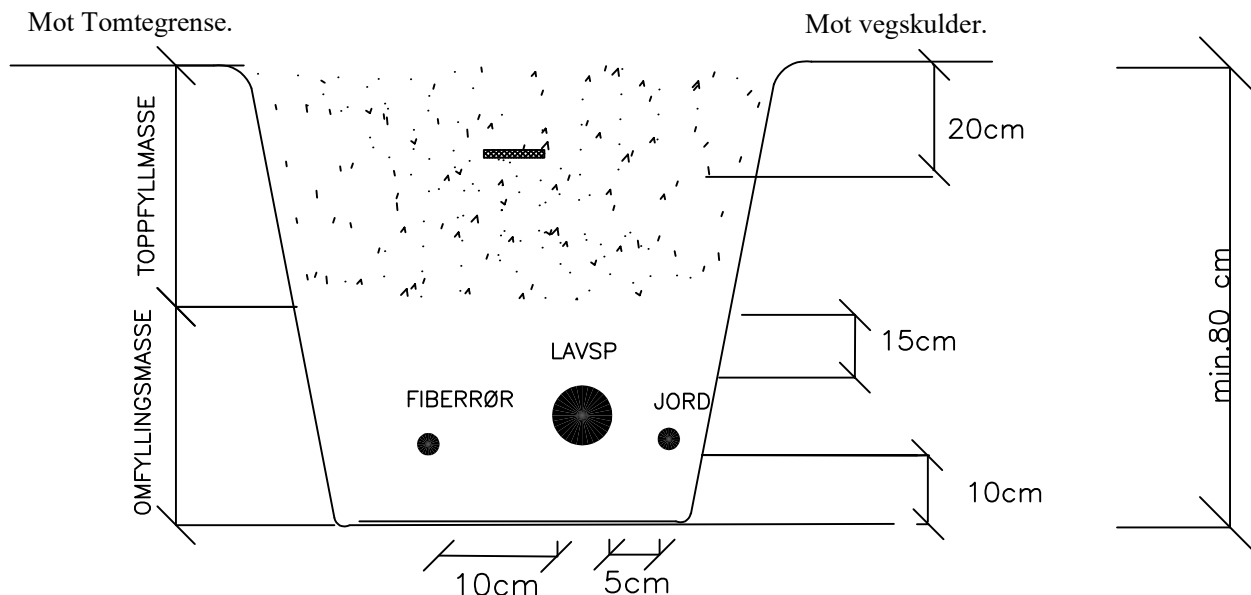

Snitt av kabelgrøft hvor eksisterende masser i grøftebunnen tilfredstiller kravet til omfyllingsmasse.

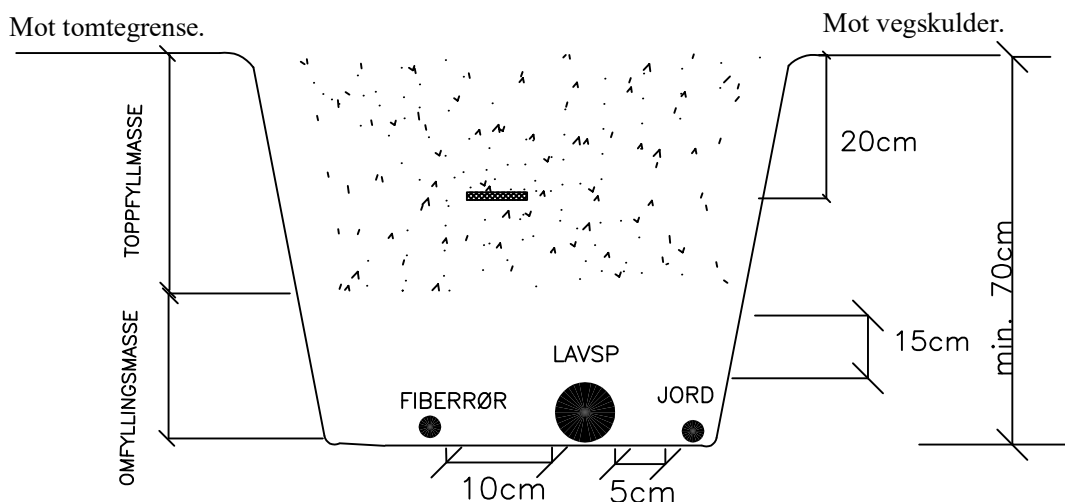

Omfyllingsmasse: Krav til omfyllingsmasse er 0 - 4 mm, og fri for humholdig masse. Komprimert omfyllingsmasse.

Toppfyllmasse : Skal være fri for skarpe og store steiner. Steinstørrelser over 200 mm skal ikke forekomme i grøften.

Stikkabel kan legges i rør. Krav er 110 mm glatt rør. Ringstivhet min SN 8. Rødt rør.

Det skal brukes fiberduk når det er fare for utvasking av omfyllingsmassen.