


Dato:	Kapittel:	Vedlegg:	Blad:	Tittel:
24 august 2022	5.1	H2:1	10 av 12 Ark 1-2	Forlegning av kabelrør.

Leggeanvisning for rene kabelrørlegg.

 Markeringsbånd/nett.

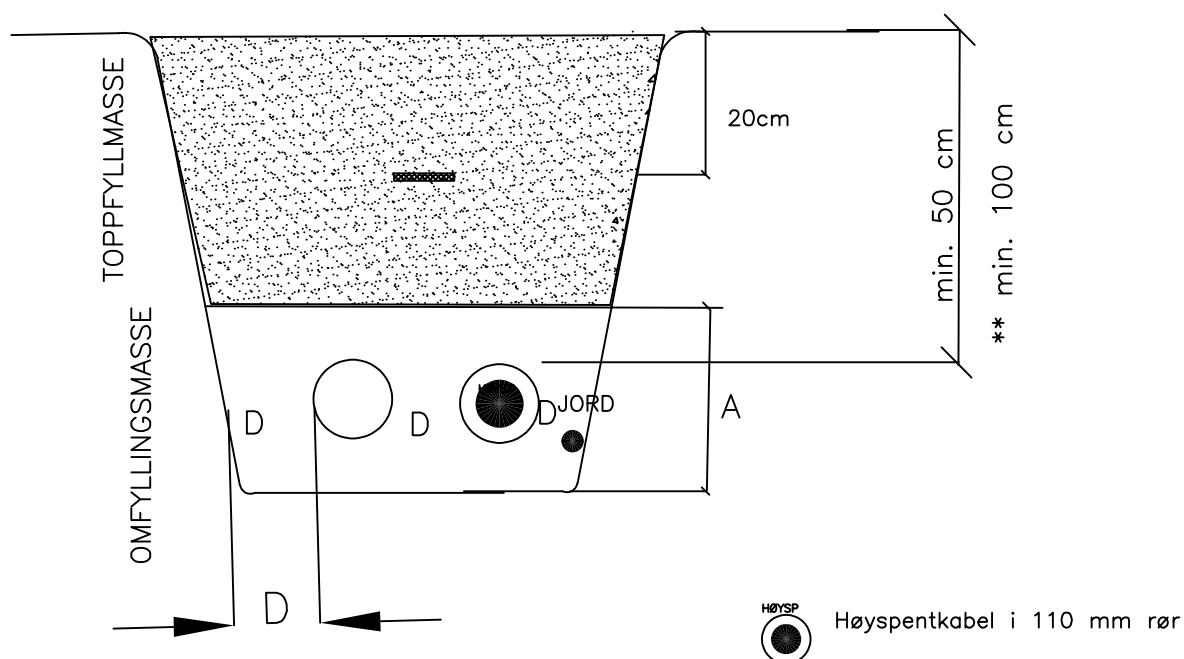

D er rørets ytre diameter.

$$A = D + 2 * 15 \text{ cm}$$

Til omfyllingsmasse rundt røra skal det benyttes masse med kornstørrelse 0 – 4 mm.

Stein større enn 200 mm skal ikke tilbakefylles i grøften.

Entreprenøren er ansvarlig for at rør/–ene ikke er deformerte etter at rørgaten er ferdig lagt. Rør skal tolkes. Rundballehyssing blåses inn.

Rørender tettes.

Ved kryssing av vegger skal min overdekning over øverste rør være min 100 cm

NB Se også REN blad: 9000