


Dato:	Kapittel:	Vedlegg:	Blad:	Tittel:
18 april 2023	5.1	H2:1	3 av 12	Snitt av kabelgrøft.


■ Markeringsbånd/nett

▨ Mekanisk beskyttelse bredde min 300 mm

Snitt av kabelgrøft hvor eksisterende masser i grøftebunnen ikke tilfredstiller kravet til omfyllingsmasse.

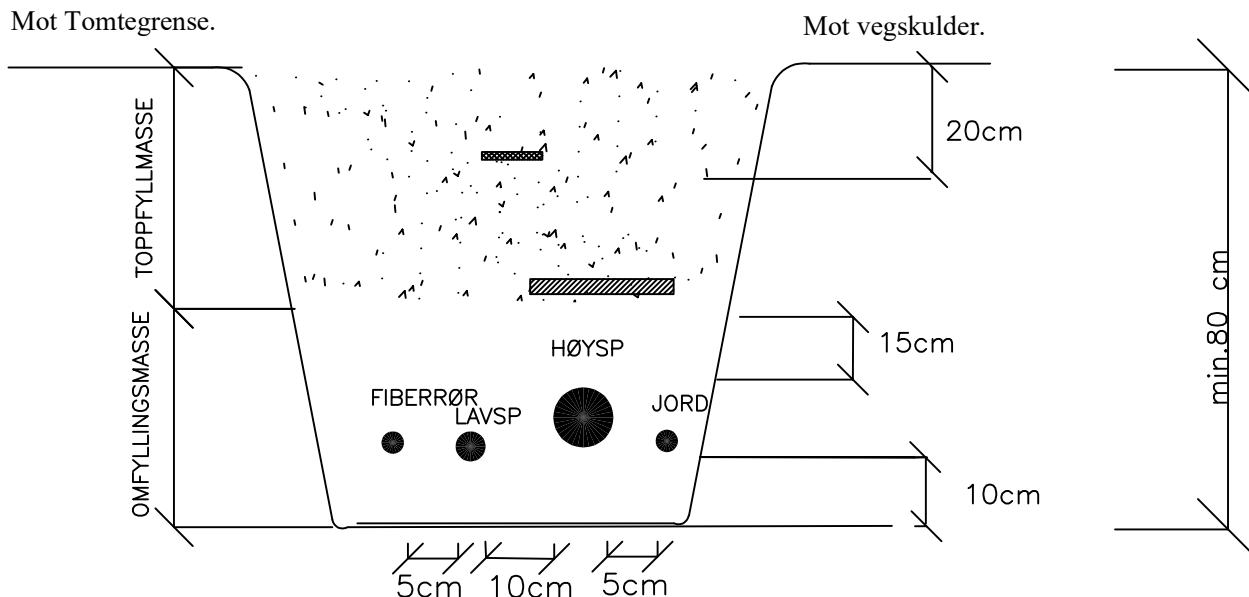

Snitt av kabelgrøft hvor eksisterende masser i grøftebunnen tilfredstiller kravet til omfyllingsmasse.

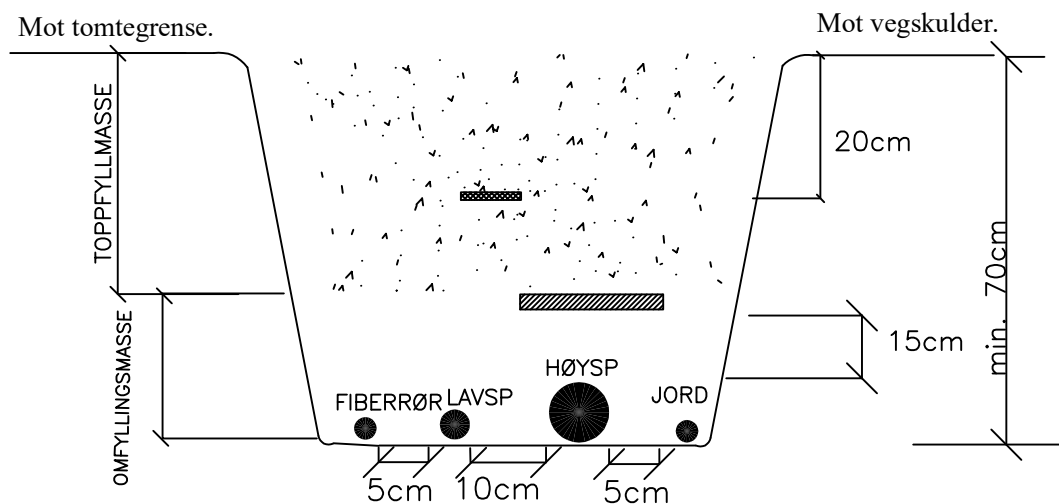

Omfyllingsmasse: Krav til omfyllingsmasse er 0 - 4 mm, og fri for humholdig masse. Komprimert omfyllingsmasse.

Toppfyllmasse : Skal være fri for skarpe og store steiner. Steinstørrelser over 200 mm skal ikke forekomme i grøften.

Det skal brukes fiberduk når det er fare for utvasking av omfyllingsmassen.